

Pico Privacy-Steuerung

Die Pico Privacy-Steuerung wird mit der Lutron-myRoom-Steuerung für Gästezimmer eingesetzt, um Bitten um Zimmerreinigung und Gästewünsche (z. B. Bitte nicht stören) bearbeiten und angeben zu können.

Die Pico Privacy-Steuerung wird über IEC-Kabel (SELV/PELV/NEC® Klasse 2) an eine Lutron-myRoom-Gäste-/Hotelzimmer-Steuereinheit (GCU-HOSP) angeschlossen.


Leistungsmerkmale

- Ermöglicht die Bitte um Zimmerservice durch den Hotelgast oder Privatsphäre auf Tastendruck
- Anschluss erfolgt über IEC-Kabel (SELV/PELV/NEC® Klasse 2)
- Abdeckung rastet ohne sichtbare Befestigungsvorrichtungen ein

Erhältliche Modelle

QSWP-DM-XXX-2¹ 2 Tasten

Farben und Oberflächendesigns



Arktisches Mattweiß
TAW



Mattschwarz
TBL


Modelle sind nur in Mattdesigns erhältlich.

Abdeckung/Abdeckungsadapterkit für Installation erforderlich

(erhältliche Modelle)

LPFP-S1-XXX ¹	1 Gruppe	1 Pico Steuerung
LPFP-S2-XXX ¹	2 Gruppe	2 Pico Steuerungen

Spezifische Produktinformationen finden Sie auf den Pico5.5 Frontplatten-Spezifikationsblättern Lutron Best.-Nr. 369884 und 369756 unter www.lutron.com

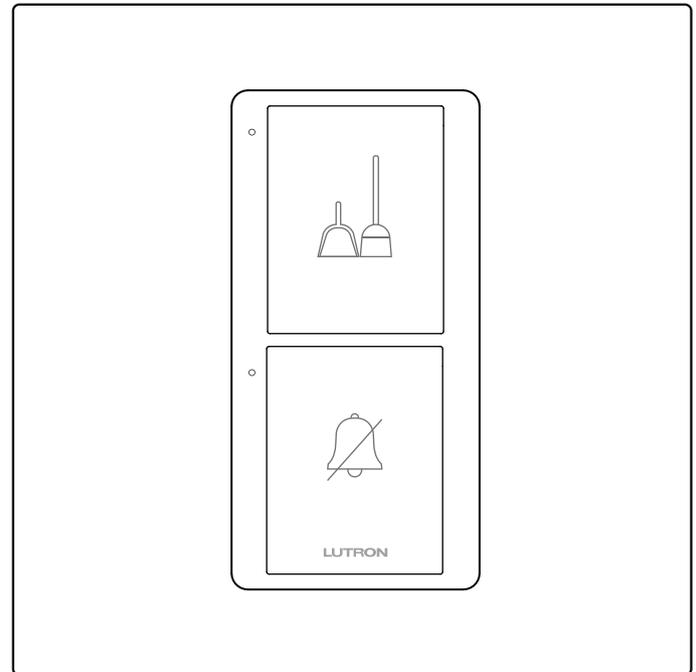

Pico Privacy-Steuerung

QSWP-DM-XXX-2^{1, 2}

¹ „XXX“ in der Modellnummer steht für den Farbcode.

² Abbildung zeigt Befestigung in Abdeckung/Abdeckungsadapterkit (separat erhältlich). Änderungen der Icons vorbehalten.

Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	

Spezifikationen

Genehmigungen

- Entwickelt für Betrieb mit SELV/PELV/NEC® Klasse 2
- Kein drahtloses Gerät
- Entspricht den Anforderungen laut IEC 801-2 Kann laut Tests eine elektrostatische Entladung von 15 kV ohne Schäden oder Speicherverlust standhalten
- Entsprechend allen vor Ort geltenden Auflagen installieren

Mechanik

- Lässt sich problemlos in beliebigen Lutron Pico Frontplatten mit 1 oder 2 Schaltergruppen befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Netz

- 36 V_~ nicht überschreiten
- Betriebsspannung: 24–36 V_~ (SELV/PELV/NEC® Klasse 2)
- Stromverbrauch: max. 30 mA
- Verbraucht 1 PDU auf dem QS-Link
- Speisung erfolgt über das QS-Link oder ein externes 24-V_~-Netzteil

Systemkommunikation und -kapazität

- Niederspannungskabel (IEC PELV/NEC® Klasse 2) verbinden Bedienstellen und andere Geräte am QS-Link mit der Lutron-myRoom-Gäste-/Hotelzimmer-Steuereinheit
- Zählt als 1 Gerät/keine Zonen auf dem QS-Link.

Umgebung

- Nur für den Innenbereich; 0 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 90 % nicht kondensierend

Verkabelung


Schwarz = Gemeinsam (1)

Rot = V+ (2)

Violett = MUX (3)

Weiß = $\overline{\text{MUX}}$ (4)


1. Trennschalter am Netzeingang zur Lutron-myRoom-Gäste-/Hotelzimmer-Steuereinheit ausschalten, an die die Pico Privacy-Steuerung angeschlossen ist.
2. Vier (4) Leiter an die entsprechenden Anschlussklemmen der Lutron-myRoom-Gäste-/Hotelzimmer-Steuereinheit anschließen.
 - Die Gesamtkabellänge von der Lutron-myRoom-Gäste-/Hotelzimmer-Steuereinheit bis zum Gerät darf 610 m nicht überschreiten.
3. Stromzufuhr einschalten

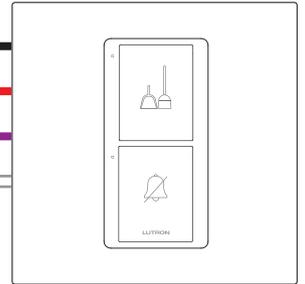

Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	


Betrieb und Abmessungen

(Abbildung zeigt Abdeckung, 1 Gruppe)

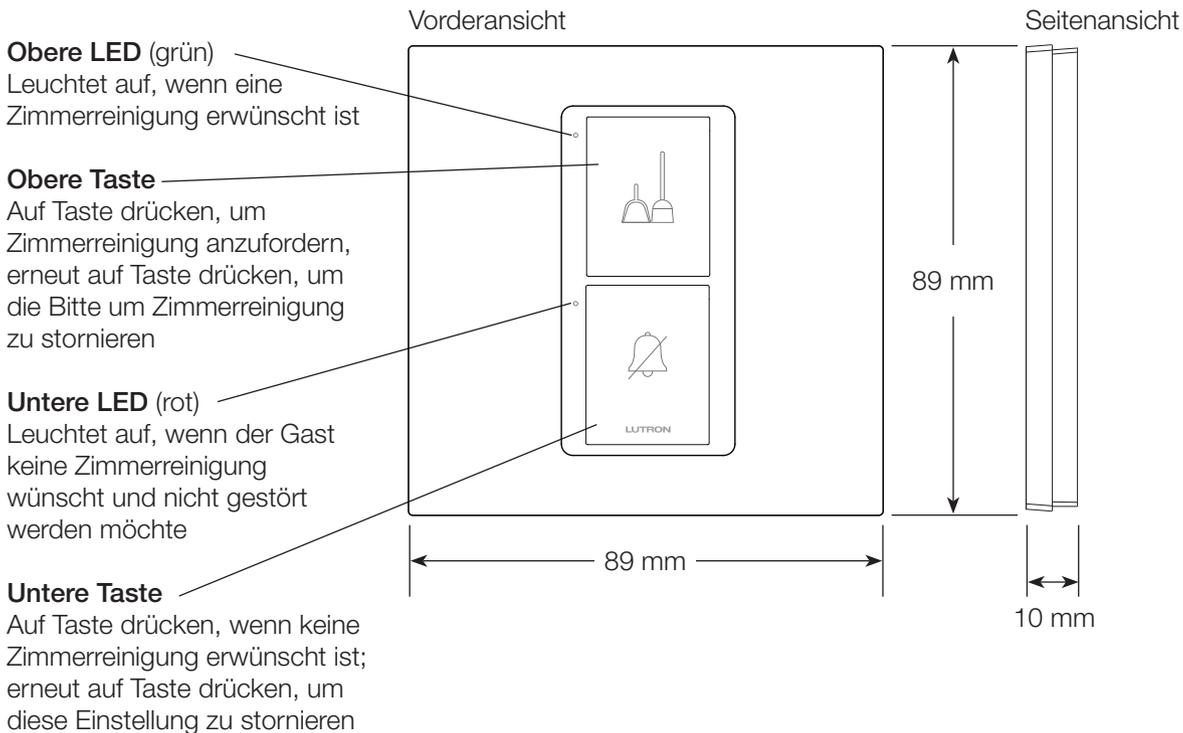

Befestigung

Abdeckungskit separat erhältlich; Kit umfasst Abdeckung und Abdeckungsadapter.

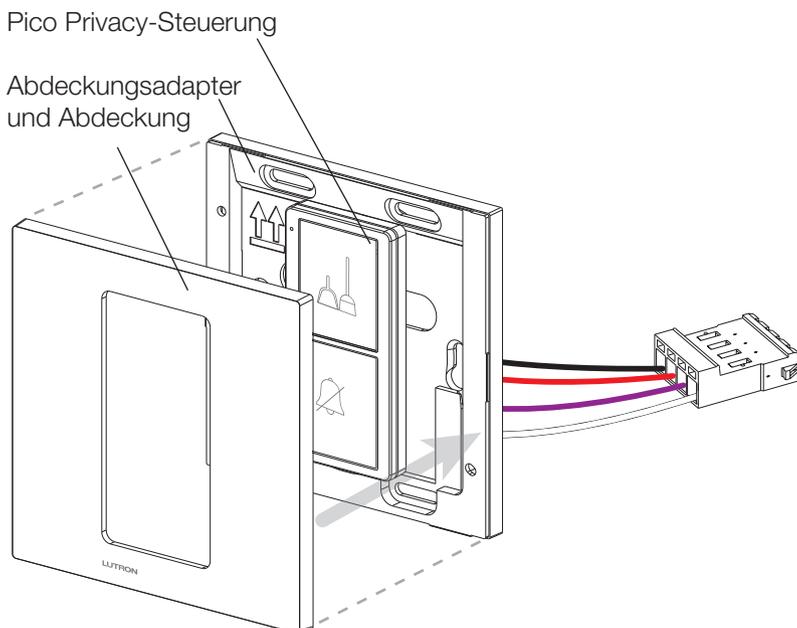

Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	


Installation der Bedienstelle

Steuereinheits-Linkverkabelung

- Verkabelung gemäß SELV/PELV/NEC® Klasse 2 für den Anschluss der Bedienstellen am QS-Link verwenden
- Zwei Leiter 1,0 mm² (18 AWG) oder ein Leiter 4,0 mm² (12 AWG) für den gemeinsamen Anschluss (Klemme 1) und V+ (Klemme 2)
- Ein verdrehtes, abgeschirmtes Leitungspaar 0,34 mm² (22 AWG) für den Datenlink (Klemme 3 und 4)

Verkabelung zum Steuerlink

Rückansicht

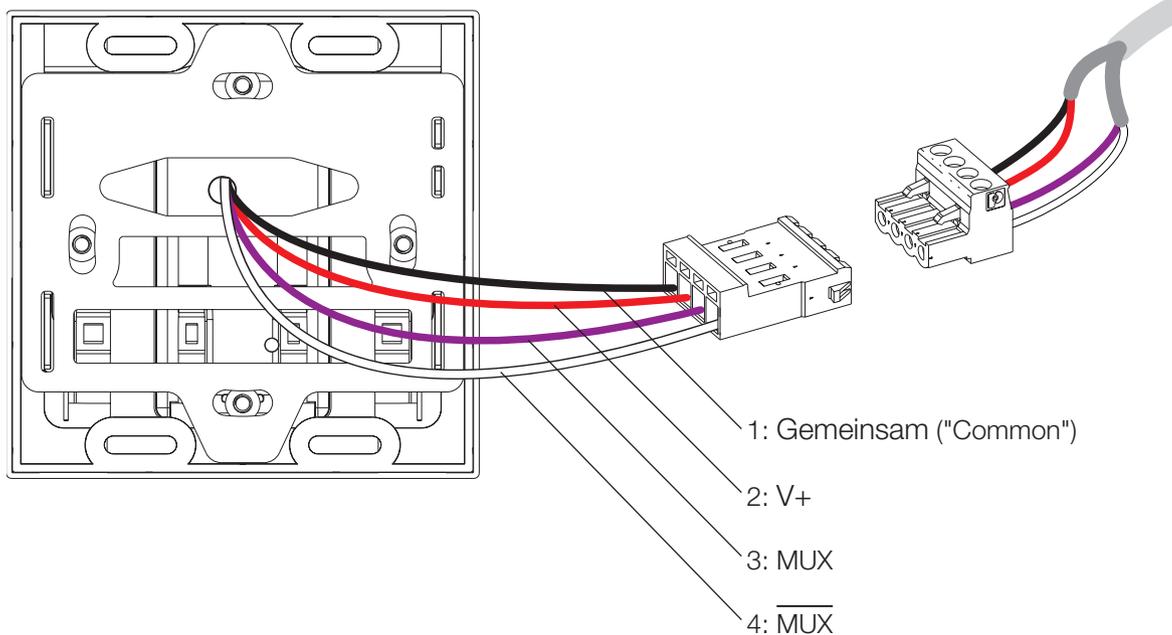

Hinweis: Die Kabel sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu verbinden.

☼ Lutron, Lutron, Pico und myRoom sind Marken oder eingetragene Marken der Lutron Electronics Co., Inc. in den USA bzw. in anderen Ländern.

LUTRON SPEZIFIKATIONSBLATT

Seite

Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	